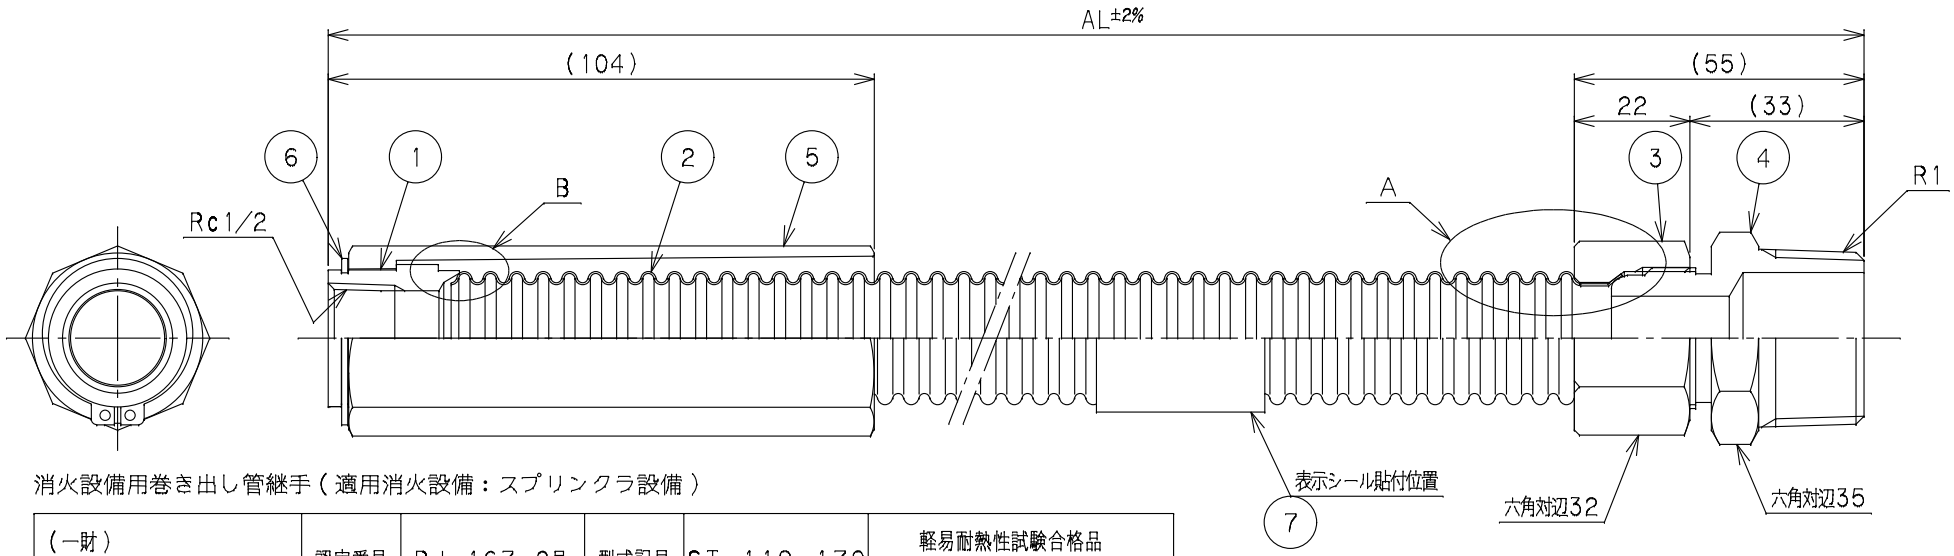

消火設備用巻き出し管継手（適用消火設備：スプリンクラ設備）

（一財） 日本消防設備安全センター殿	認定番号	PJ−167−2号	型式記号	ST−119−170	軽易耐熱性試験合格品 気密試験合格品

AL = 1000，1400，2000，2500
2900，3500，3900

呼 径	AL	数 量
20A		

−注 記−

1．製品に同梱の取扱説明書を配管施工前に必ずご覧下さい。

2．アダプタと袋ナットの締付けは、アダプタと袋ナット両方にレンチをかけ
68〜88N・mの範囲の回転力で締付けて下さい。

④アダプタ球面保護のためシール剤塗布を推奨します。

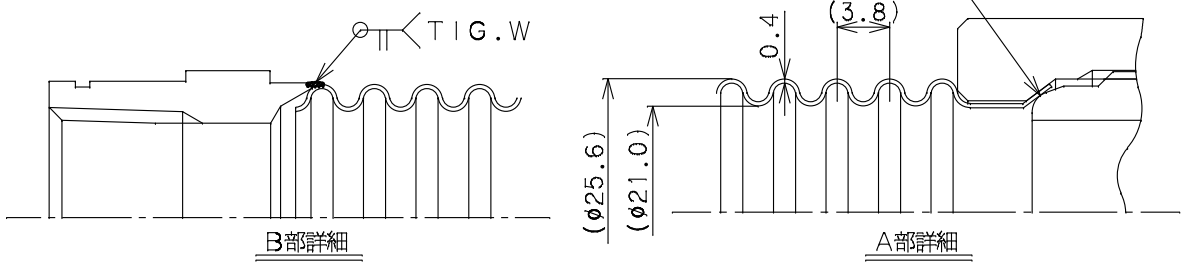

B部詳細　　A部詳細

品番	品 名	材 質	数量	備 考
⑦	表示シール	紙 質	1	
⑥	C形止め輪	SUS304−CSP	1	
⑤	8角回り止め	ADC12	1	カチオン電着塗装
④	アダプタ（ニップル）	CAC406C	1	
③	袋ナット	SS400、他	1	クロメート処理
②	チューブ（ベローズ）	SUS304	1	
①	ヘッド金具	SUS304	1	

最 高 使用圧力	1．4MPa 〔常温基準〕	SP−7 フレキシブルメタルホース	
適 用 流体例	水、消火液、空気	テクノフレックス '16.01	
三角法 ／ 尺度フリー		分類 番号	SP7ZZ−24−1